
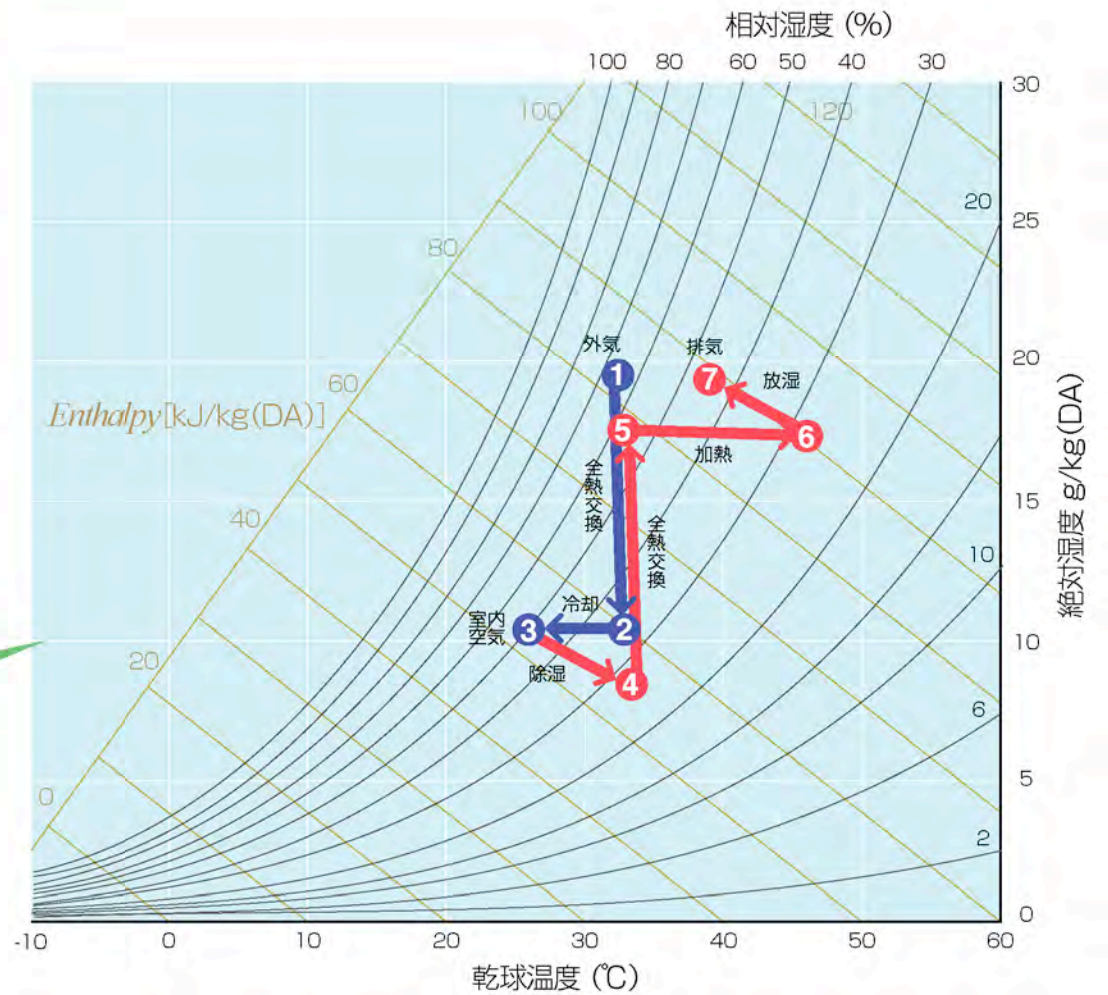




アフタークール & アフターヒート (システム構成と空気線図)

■アフタークール(夏期)

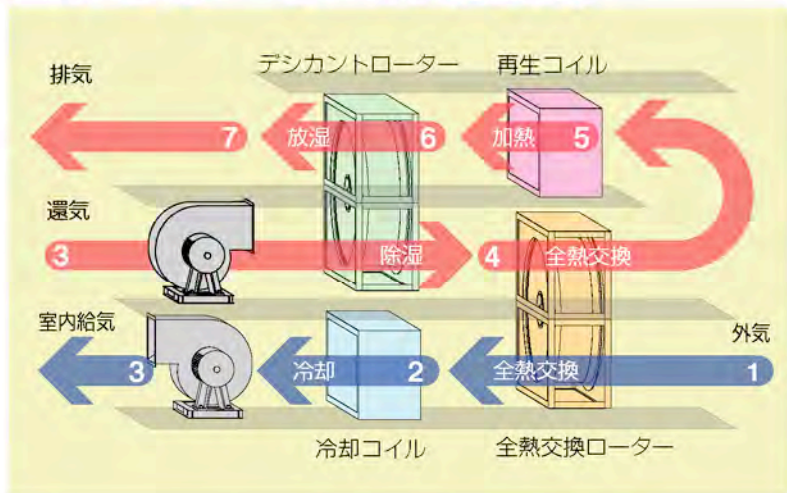

50°C~60°Cの低温排熱でも
デシカントローターの
再生が可能です!!

■アフターヒート(冬期)

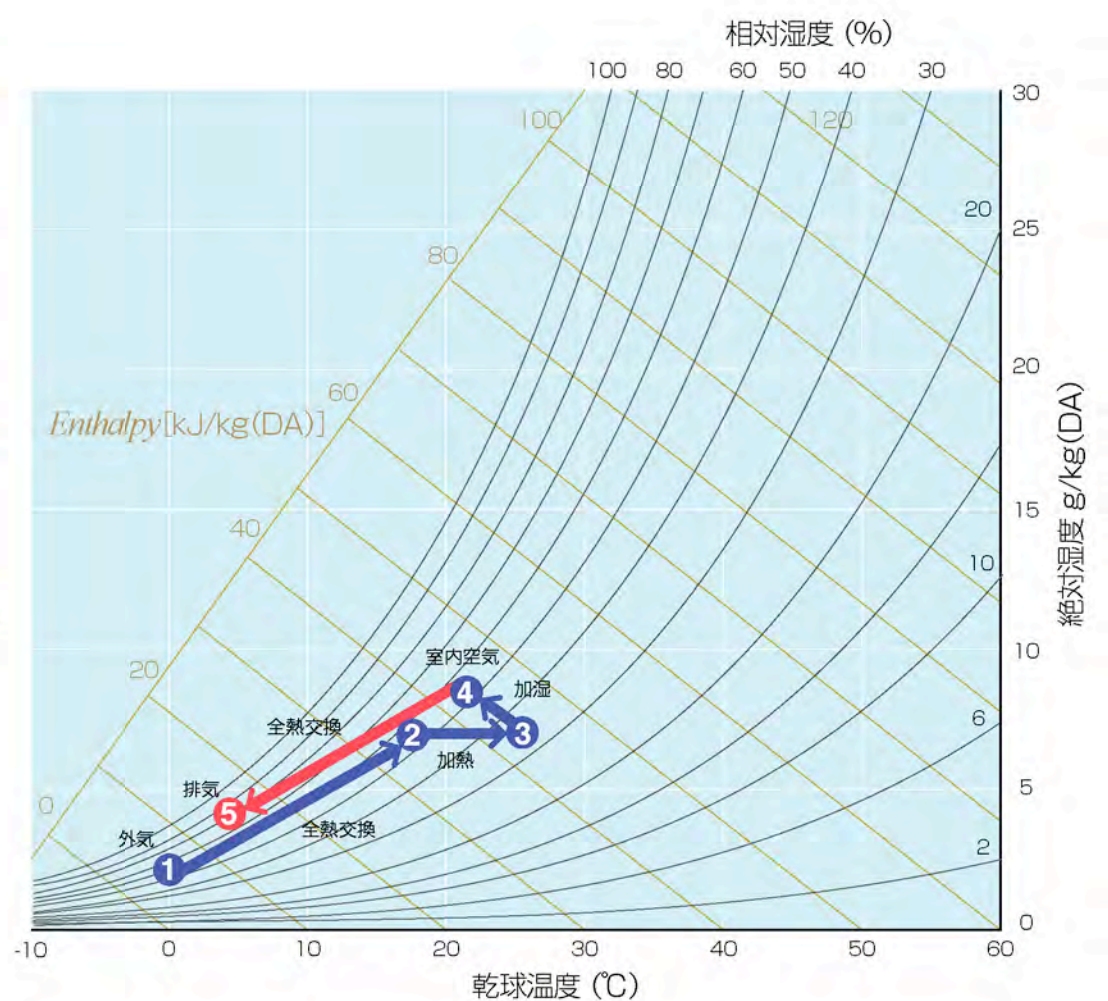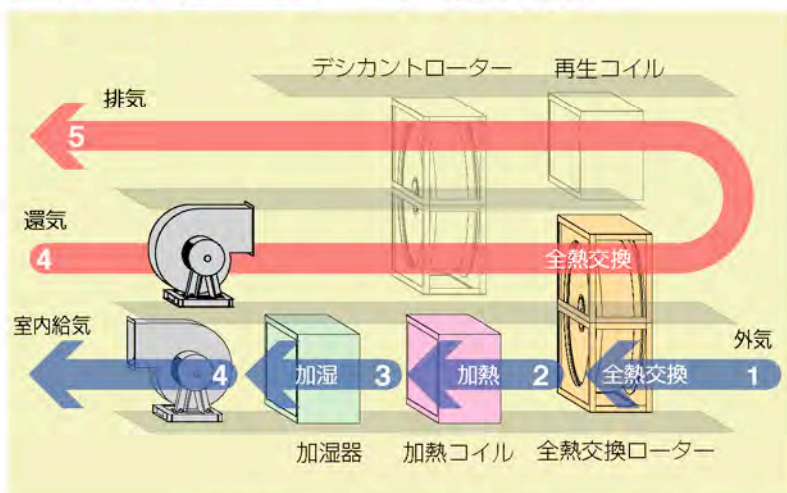

※ご注意 加湿は加湿器の設置が必要となります。